



Ref:

Date:

001774/18 /JS : الرقم
2024/06/25 : التاريخ

السادة

الموضوع :- عطاء إعادة تأهيل شبكة المياه
في مجمع الجودة رقم (2024/5/9)

تحية طيبة؛

بناءً على ورود استفسار من احد الشركات المشاركة في العطاء المذكور اعلاه بخصوص وجود بعض الملاحظات ، نرجو ان نوضح ما يلي:-

1- هل سوف يتم ربط خراطيم الإطفاء مع شبكة المياه؟ وفي حال كانت الإجابة نعم هل تم الحصول على موافقة من الدفاع المدني لربطهم على شبكة المياه؟

نعم سوف يتم ربط خراطيم الإطفاء مع شبكة المياه وغير مطلوب الموافقات الرسمية ضمن أعمال العطاء.

2- بالنسبة إلى نقاط الهيدرنت الموجودة ، هل سيتم ربطها مع الشبكة الجديدة عن طريق المقاول؟

نعم سوف يتم الربط لنقاط الهيدرنت مع شبكة الجديدة من قبل المقاول.

3- بالنسبة للمخطط المرفق رقم M-013 (Details) في ال House connection يوجد هناك 9 تفاصيل لهم، وعلى سبيل

المثال التفصيلة H.C09 تحتوي على خط قطر 75 ويتفرع منه 3 خطوط بأقطار 75 و63 و25 كما هو في الرسمه أدناه

حيث يظهر في الرسمه وجود محبس عزل وعداد مياه بالإضافة إلى تفرعات بأقطار 75 و63 و25 ومحابس عزل على

التفرعات، وعليه هل مطلوب من المقاول توريد وتركيب محابس العزل على التفرعات 75 و63 و25 وفي حال كانت

الإجابة نعم ما هي أقطار محابس العزل المطلوبة للتفرعات.

نعم مطلوب من المقاول توريد وتركيب المحابس حسب المخططات وكل تفرع يكون قطر المحبس بنفس قطر الخط.

واقبلوا الاحترام،،

المدير العام

م. عماد الطراونة

مساعد المدير العام
م. حسام أبو الغنم

هاتف: ٠٦٥٥١٠١٨٢ فاكس: ٠٦٥٥١٨٣٤١ ص.ب ١٤٢٩١٧ عمان ١١٨٤٤ الأردن

Tel: 065510182 Fax: 065518341 P. O. Box 142917 Amman11844 Jordan

E - mail: info@josilos.com



THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
JORDAN SILOS & SUPPLY GENERAL CO.



المملكة الأردنية الهاشمية
الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين م.ع.م.




Ref:

الرقم:

Date:

التاريخ:

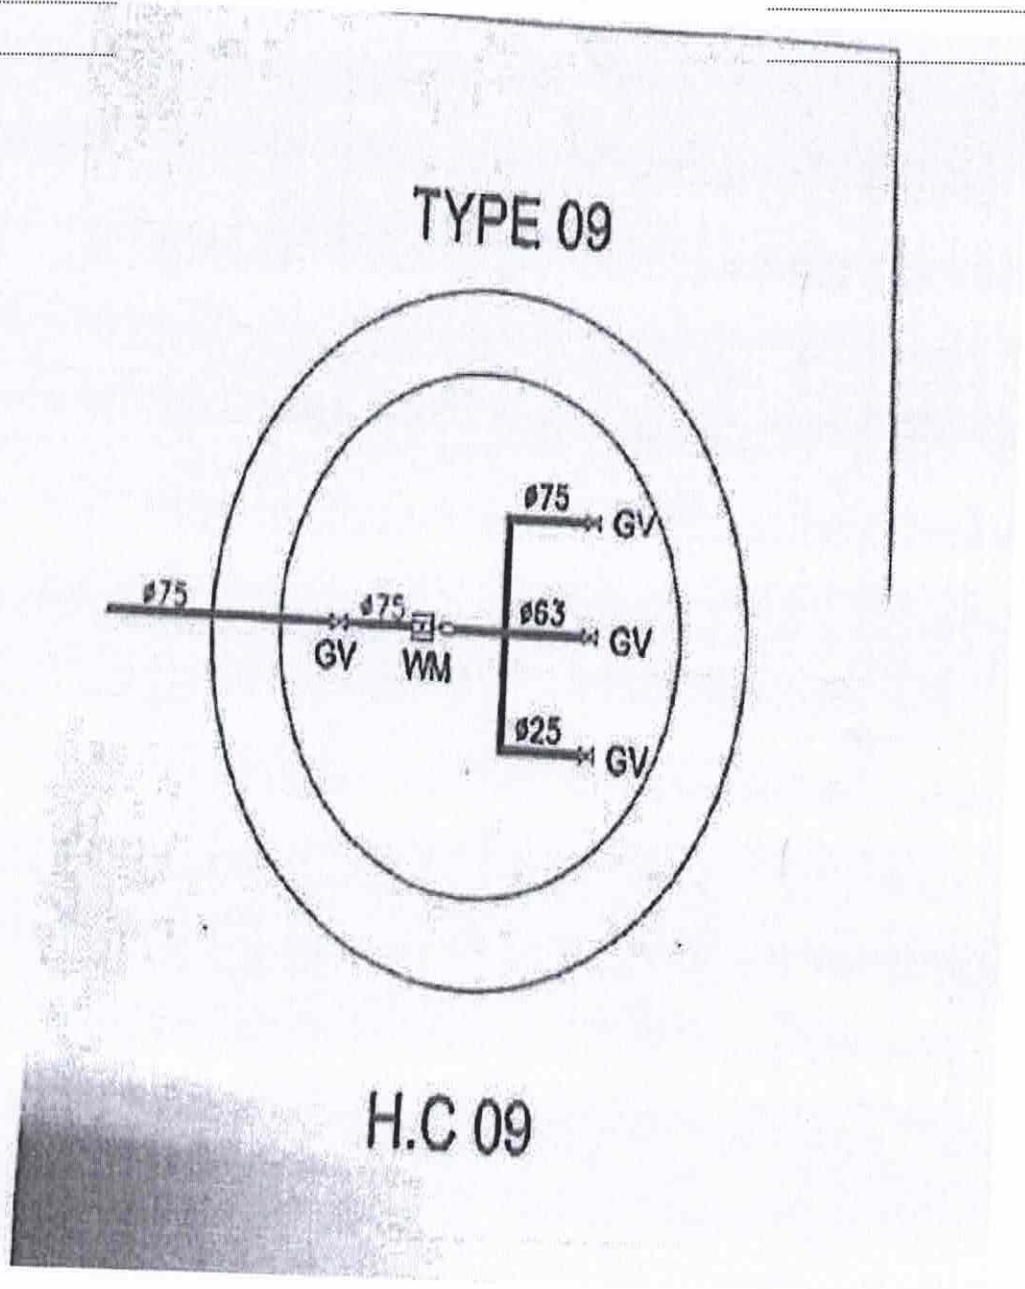

هاتف : ٠٦٥٥١٠١٨٢ فاكس : ٠٦٥٥١٨٣٤١ ص. ب ١٤٢٩١٧ عمان ١١٨٤٤ الأردن

Tel : 065510182 Fax: 065518341 P. O. Box 142917 Amman11844 Jordan

E - mail: info@josilos.com